

Потребитель: НПСД «Серебряный бор»

объект: жилые дома

адрес объекта: Всеволожский р-н, пос.Токсово, мкр. «Серебряный бор»

Ввод – 10 кВ

Заявленная мощность - 300,0 кВт

Максимальная мощность - кВт

Присоединенная мощность - 1х 400 кВА

Потребитель – 3 категории

Наличие автоматической защиты:

Тип ВА I_n 500 А


А К Т

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между МП «ВПЭС» и НПСД «Серебряный бор»

от «24» августа 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Муниципального предприятия «Всеволожское предприятие электрических сетей» (МП «ВПЭС»), именуемое в дальнейшем «Электросетевое предприятие», в лице директора Полухина А.В. и представитель Некоммерческого партнёрства содействия домовладельцам «Серебряный бор» (НПСД «Серебряный бор»), именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице генерального директора Горячева В.Ю., составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Электроснабжение объекта «Потребителя» осуществляется от ТП-217 согласно следующей схеме:

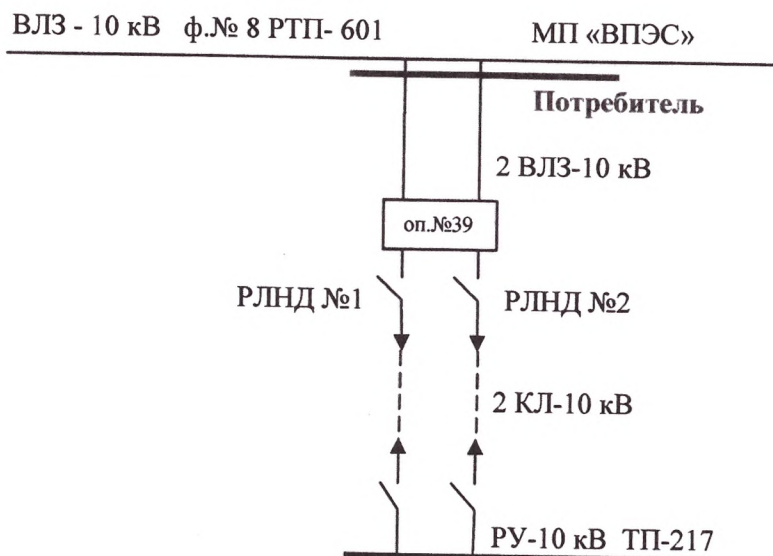

2. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между «Потребителем» и «Электросетевым предприятием» устанавливается: на зажимах присоединения ответвительных 2 ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ - 10 кВ ф.№ 601 -08 до РЛНД №1 и №2 на линейной опоре №39, которая указана на схеме сплошной красной линией.
3. На балансе и в эксплуатации «Электросетевого предприятия» находится: ВЛЗ-10 кВ ф.№601-08 .
4. На балансе и в эксплуатации «Потребителя» находятся: ответвительные 2 ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ - 10 кВ ф.№ 601 -08 до РЛНД №1 и №2 на линейной опоре №39, 2 РЛНД, 2 КЛ-10 кВ от линейной опоры ВЛЗ - 10 кВ №39 до ТП-217, ТП-217, внутренне сети 0,4 кВ и электрооборудование «Потребителя».
5. Ответственность за состояние контактных присоединений и кабельных наконечников на границе эксплуатационной ответственности несет «Потребитель».