

А К Т разграничения границ балансовой принадлежности сторон

№ 14-13/1-097Ф

от "15" декабря 2014 г

Открытое акционерное общество «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК»), именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице директора филиала ОАО «ЛОЭСК» «Лужские городские электрические сети» Григория Григорьевича Козлова, действующего на основании доверенности № 013-1-1 от 01.02.2014 года с одной стороны, и Шинкевич Григорий Тимофеевич, именуемый в дальнейшем Заявителем с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу:
Ленинградская область, г. Луга, ул. Большая Заречная, д. 130.

Акт о технологическом присоединении от „25“ декабря № 13/30000263 .

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 15 кВт;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов: отсутствует.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напря- жения (кВ)	Макси- мальная мощност ь (кВт)	Величина номи- нальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надеж- ности электро- снабжения
зажимы кабельных наконечников ответвления к вводу на существующей опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-110	ПС 35/10 № 36 (ф. 36-08)	зажимы кабельных наконечников ответвления к вводу на существующей опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-110	0,4	15	-	3


У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ТП-110 – ВЛ-0,4 кВ	Ответвление в сторону ввода от существующей опоры до ВРУ жилого дома

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

На контактных зажимах кабельных наконечников ответвления к вводу на существующей опоре ВЛ-0,4 кВ ТП-110.

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

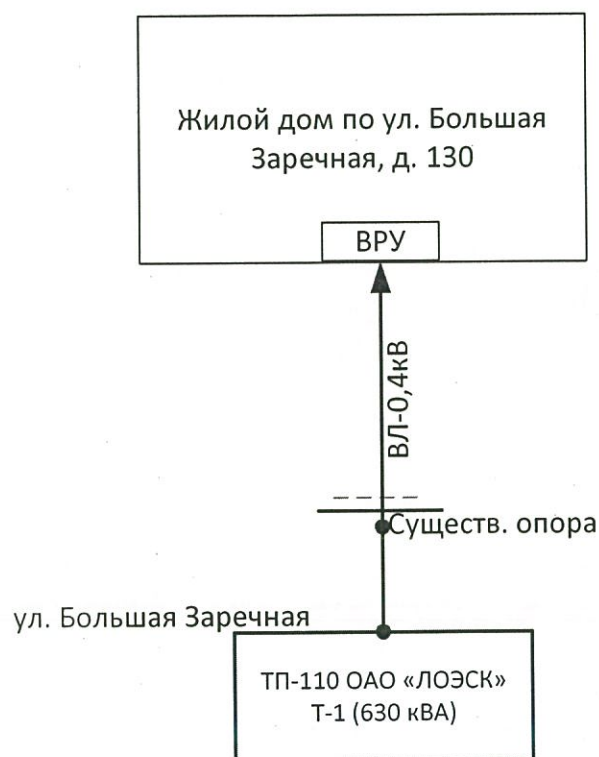

Прочее: настоящий Акт составлен в 3-х подлинных экземплярах (1 – для Сетевой организации, 2 – для Заявителя)

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Лужские городские электрические сети»



/Г.Г. Козлов/

Заявитель

/Г.Т. Шинкевич/